


UI5000 电子镇流器综合测试仪 输入特性测试报告(续)

电流 (A) 0.158	功率因数 0.982	电流总谐波 % 6.0	起始相位 (°) 0	峰值相位 (°) 94	终止相位 (°) 169
-----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

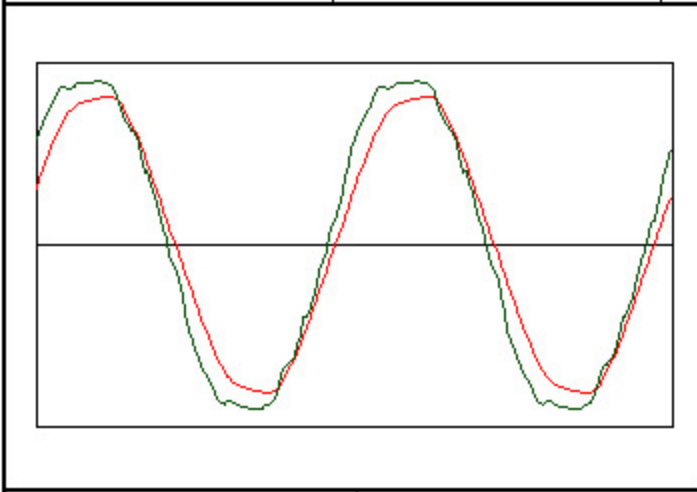

谐波 k	电流 %
---------	---------

2	0.1
3	5.0
5	2.2
7	0.8
9	1.0
11	0.4

谐波 k	电流 (A)	mA / W	谐波 k	电流 (A)	mA / W
0	0.000	0.0	1	0.157	4.6
2	0.000	0.0	3	0.008	0.2
4	0.000	0.0	5	0.003	0.1
6	0.000	0.0	7	0.001	0.0
8	0.000	0.0	9	0.002	0.0
10	0.000	0.0	11	0.001	0.0
12	0.000	0.0	13	0.002	0.1
14	0.000	0.0	15	0.001	0.0
16	0.000	0.0	17	0.001	0.0
18	0.000	0.0	19	0.001	0.0
20	0.000	0.0	21	0.001	0.0
22	0.000	0.0	23	0.000	0.0
24	0.000	0.0	25	0.001	0.0
26	0.000	0.0	27	0.000	0.0
28	0.000	0.0	29	0.000	0.0
30	0.000	0.0	31	0.000	0.0
32	0.000	0.0	33	0.000	0.0
34	0.000	0.0	35	0.000	0.0
36	0.000	0.0	37	0.000	0.0
38	0.000	0.0	39	0.000	0.0