



8. シーケンス特性

AC100V, 各出力熱定格負荷にて実施
(1) AC_MON 立上り検査

Sequence 特性
AC100V. 各出力も熱定格負荷時に行なわれ.

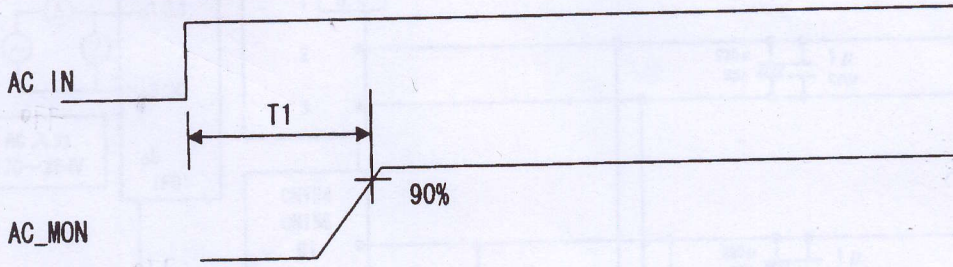

(2) +24V1.3 立上り、立下り検査

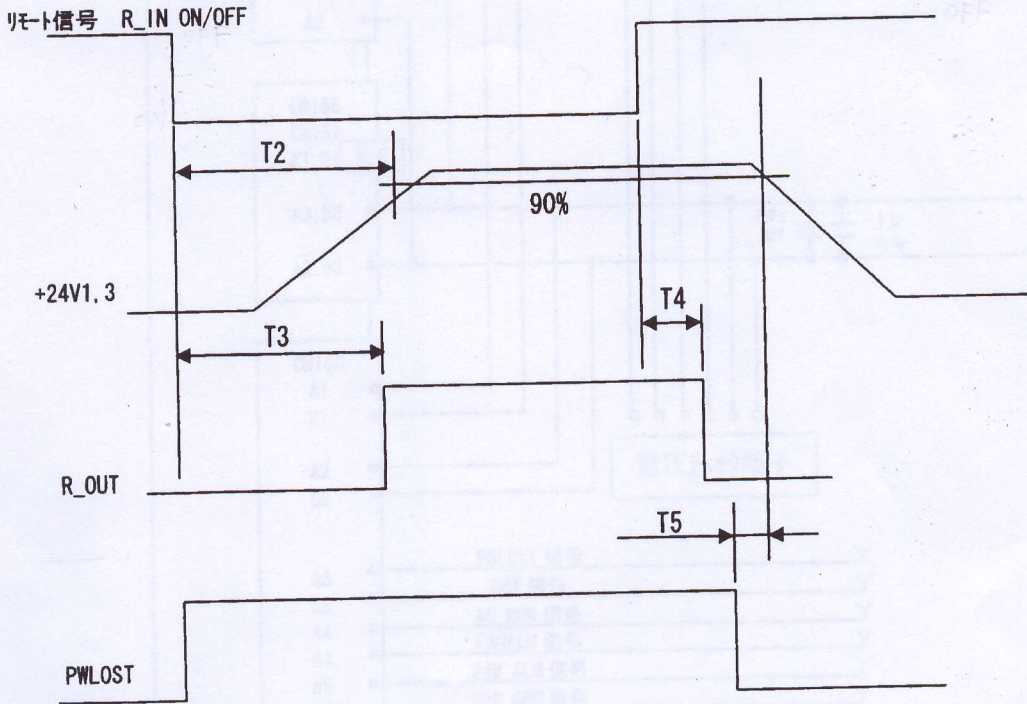

規格表

T1	T2	T3	T4	T5
300ms 以下	500ms 以下	400ms 以下	400ms 以下	60ms 以上

駿普科技廠

15 MAR 2010

図番:

沖パワーテック株式会社

4ZZ4056-11310Z501-R